

СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Новгородской  
области в Боровичском районе

Л.Н. Дмитриева

«        » 201    г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

Ю.И. Твердохлебов

«        » 201    г.

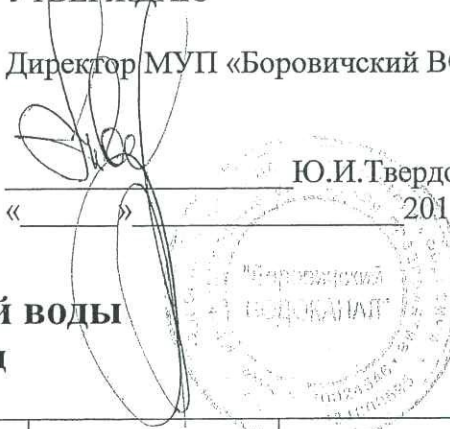

**Программа  
производственного контроля качества питьевой воды  
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2015 год  
согласно СанПиН 2.1.4.1074-01**

№ п/п	Место расположения точек отбора проб	Периодичность отбора	Перечень определяемых показателей	Ответственный	Время отбора
1	2	3	4	5	6
1	Место водозабора Вода из поверхностного источника водоснабжения реки Мста, поступающая на очистку после насосов станции I подъема Подача на 1-й блок очистных сооружений	1 раз в неделю	<u>Микробиологические</u> ОКБ, ТКБ	Лаборант- микробиолог	8-14
		1 раз в неделю	<u>Микробиологические</u> Колифаги	Инженер- микробиолог	8-14
		1 раз в месяц	<u>Микробиологические</u> Споры сульфитредуцирующих клостридий <u>Паразитологические</u> Цисты лямблий и яйца гельминтов	Инженер- микробиолог	8-14
		1 раз в месяц	<u>Обобщенные показатели</u> Сухой остаток, жесткость общая, АПАВ, нефтепродукты, фенолы <u>Неорганические вещества</u> Марганец, медь, ион аммония, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфаты, фосфат-ион, фториды, хлорид-ион	Инженер-химик и дневной лаборант	8-17
		4 раза в месяц	<u>Обобщенные показатели</u> Окисляемость перманганатная <u>Неорганические вещества</u> Железо	Сменный лаборант	8-17
		1 раз в сутки	<u>Органолептические</u> Запах <u>Обобщенные</u> Температура	Сменный лаборант	8
	2 раза в сутки	<u>Обобщенные</u> рН	Сменный лаборант	8, 20	